
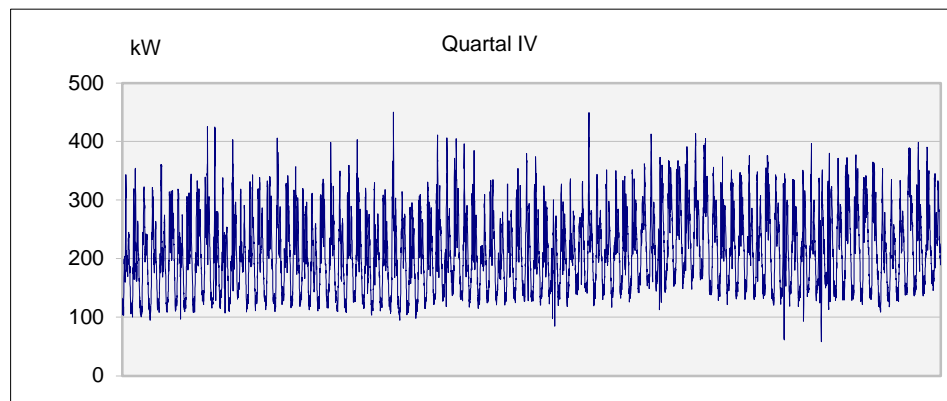
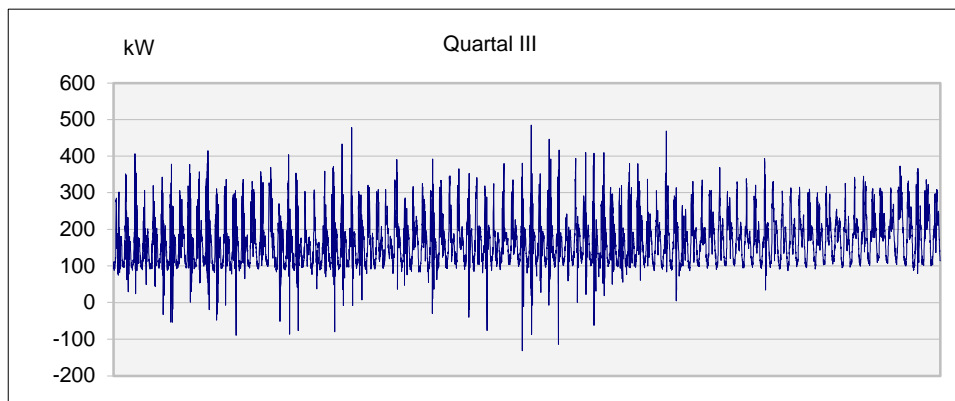
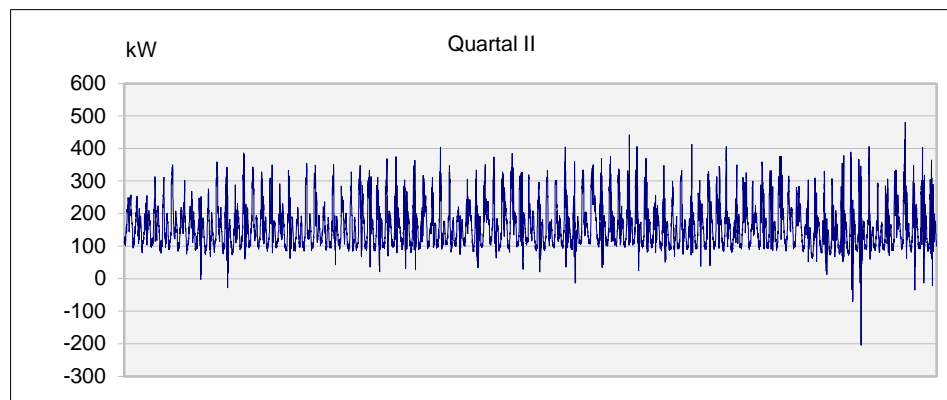


Netzgebiet

Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

GJ 2020

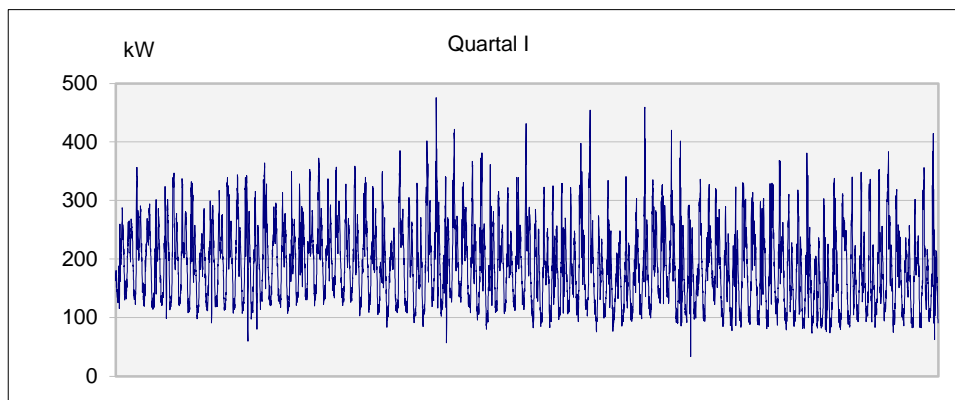

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 1.615.589 kWh |
| Höchstleistung | 485 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 16.08.2020 11:45 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.